

Mesto Prešov

Stavebný úrad

Hlavná 73, Prešov

080 01 Prešov

Prot. č.: SÚ/6755/2018 - Su
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533
e - mail: egon.suchar@presov.sk

V Prešove dňa: 26.04.2018

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu:

„Prešov – Solivar – Gápľová ulica – úprava TS, VN a NN siete“

Dňa **23.04.2017** podala Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, na stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : „**Prešov – Solivar – Gápľová ulica – úprava TS, VN a NN siete**“.

Stavba bude realizovaná na pozemkoch parc. č.: KN-C 2274/1, KN-C 3267/4, KN-C 3267/5, KN-C 3267/3, KN-C 3253/1, KN-C 3253/6, KN-C 2043, KN-C 3546/1, KN-C 3546/62, KN-C 3269/11, KN-C 3269/8, KN-C 1876/3, KN-C 1876/1, KN-C 3269/2, KN-C 3269/1, KN-C 3232/3, KN-C 1888, KN-C 3269/6, KN-C 1998, KN-C 1886, KN-C 3233, KN-E 1-922, KN-E 1-971/1, KN-E 1-402/1, KN-E 2311 k.ú. Solivar.

Členenie stavby:

SO 01 Silnoprúdové elektrické rozvody

úsek 01 – VN vedenie vzduch, montáž

úsek 02 – VN vedenie vzduch, demontáž

úsek 03 – VN vedenie zem, montáž

úsek 04 – NN vedenie vzduch, montáž

úsek 05 – NN vedenie vzduch , demontáž

úsek 06 – NN vedenie zem, montáž

PS 01 Trafostanica

úsek 01 – TS, montáž

úsek 02 – TS, demontáž

Mesto Prešov , podľa §117 odst.1) stavebného zákona a v súlade s § 36 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: „**Prešov – Solivar – Gápľová ulica – úprava TS, VN a NN siete**“ verejnou vyhláškou.

Zároveň mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.1 stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať

Dňa 30.05.2018 o 09,00 hod

so stretnutím na:

Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 1.poschodíí,
miestnosť č. 217.

Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je možné nahliadnúť pred stanoveným termínom ústneho pojednania na MsÚ v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu.

Ak účastník konania chce nahliadnúť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533.

Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne.

Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Stavebný úrad zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní stavebný úrad neprihliadne.


Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta Prešov (www.presov.sk).

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty prípadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

MESTO PREŠOV
STAVEBNÝ ÚRAD
Hlavná 73, 080 01 Prešov



Ing. Jozef Tuka
vedúci stavebného úradu

Úradný záznam


Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov.

MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Hlavná č. 73
080 Pečiatka a podpis
- 1 -

Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej úradnej tabule mesta Prešov

Dňa.....

.....
Pečiatka a podpis

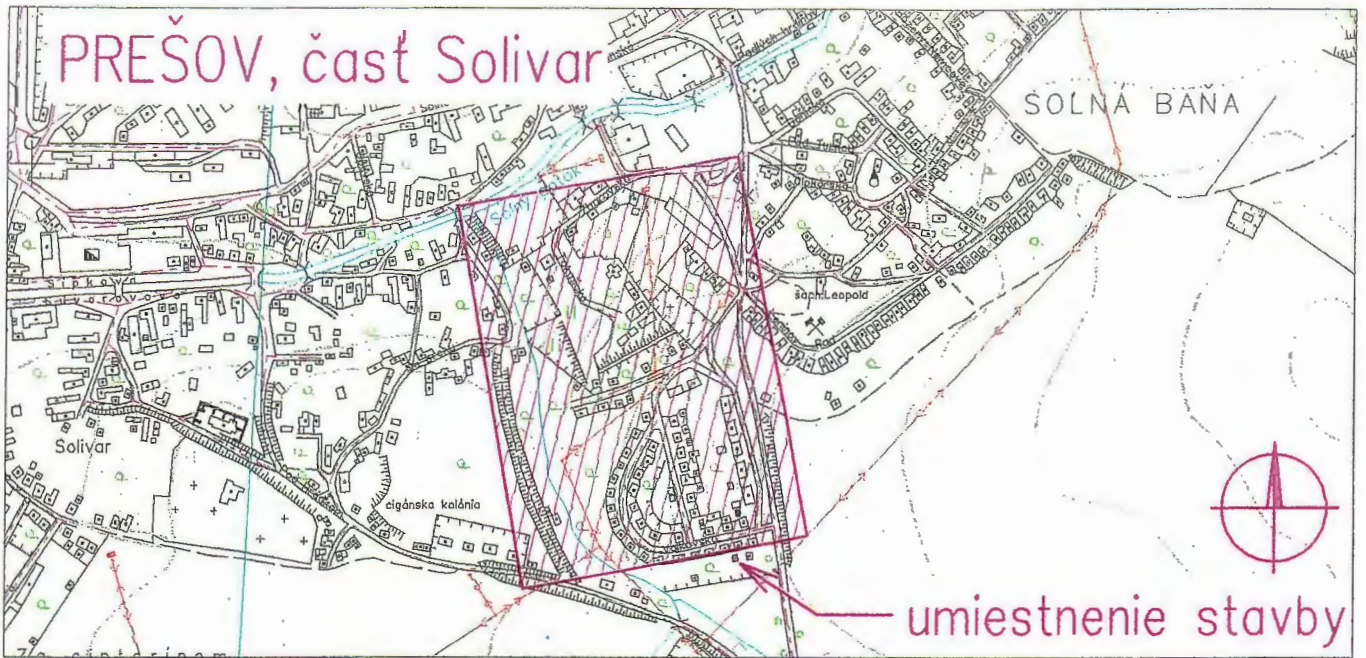

Celková situácia M 1 : 10000

LEGENDA

- - projektované VN vedenie (v zemi)
- - jestvujúce VN vedenie (vzduch)
- - jestvujúce VN vedenie (v zemi)
- X — - jestvujúce VN vedenie vzdušné, demontáž
- ⊙ TS - jestvujúca transformačná stanica VN/NN
- ⊖ ⊖ - exist. podperný bod, bez zmeny
- ⊖ ⊕ - exist. podperný bod, demontuje sa
- ⊕ ⊖ - exist. podperný bod, úprava PB (výmena)

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : I-1 (VN), LAHKÁ (NN)

ZNEČISTENIE OBLASTI: MALÉ - Z I.

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu
- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

- samočinné odpojenie napájania
- dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností


© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky



Východoslovenská distribučná, a.s.

Košice

43

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Vladislav Plocar	SADA	 Člen innogy	
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Vladislav Plocar			
PROJEKTANT	Ing. Vladislav Plocar			
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Peter Frák			
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.			
MIESTO STAVBY	Prešov, časť Solivar	STUPEŇ	DÚR	
NÁZOV STAVBY	Prešov - Solivar - Gápľová ulica - úprava TS, VN a NN siete	ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-10193	ČÍSLO VÝKRESU 1
NÁZOV VÝKRESU	Situácia	DÁTUM	04/2018	
		FORMÁT	3xA4	
		MIERKA	1 : 2880 1 : 400	