

vyvesene dňa 31. 07. 2018

Obec Ľubotice

Zverešené dňa _____

Stavebný úrad

Hlavná 73, Prešov

080 01 Prešov

Prot. č.: B/10920/2018 - Su

V Prešove dňa: 30.07.2018

Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533

e - mail: egon.suchar@presov.sk

Verejná vyhláška

ktorou sa oznamuje začatie územného konania
pre inžiniersku stavbu:

„Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI“

Dňa **26.07.2018** podalo mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie investičnej činnosti na stavebnom úrade návrh na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby : „**Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI**“.

Líniová inžinierska stavba „**Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI**“ bude umiestnená v intraviláne mesta Prešov.

Stavebný objekt 604-00 Prepojovacia trasa Východná - Košická

Predmetom projektovej dokumentácie je zrealizovanie prepojenia trolejbusovej stopy z novej okružnej križovatky Východná - Solivarská na Košickú ulicu. Prepojovacia komunikácia je označená ako Solivarská. Trolejbusová stopa začína na rozjazdovej el. výhybke projektovanej v rámci Okružnej križovatky - Solivarská. Bude ukončená zjazdovou výhybkou s jestvujúcim trolejovým vedením na Košickej ulici.

Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad v súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona a určenia Krajského stavebného úradu v Prešove, odbor štátnej stavebnej správy, pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 13. 01. 2011. Obec Ľubotice je príslušným stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. Podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom konania inžinierskej líniovej stavby: „**Prepojenie trolejového vedenia medzi ul. Masarykova a Solivarská okolo OBI**“ verejnou vyhláškou.

Zároveň obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 odst.1 stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať

Dňa 03.09.2018 o 10,00 hod

so stretnutím na: **Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 1.poschodii, miestnosť č. 217.**

Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je možné nahliadnúť pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu.

Ak účastník konania chce nahliadnúť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533.

Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne.

Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice.

Stavebný úrad zároveň upozorňuje že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po konaní stavebný úrad neprihliadne.

Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Ľubotice a zverejnená na internetovej stránke obce Ľubotice. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty prípadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

MESTO PREŠOV
STAVEBNÝ ÚRAD
Hlavná 73, 080 01 Prešov
-1-



Ing. Jozef Tuka
vedúci stavebného úradu

Úradný záznam

Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Ľubotice a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Ľubotice.

Dňa.....
31. 07. 2018
MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Pečiatka a podpis 73
080 01 PREŠOV

Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule obce Ľubotice a zvesená z elektronickej úradnej tabule obce Ľubotice.


Dňa.....
MESTO PREŠOV
Mestský úrad
Pečiatka a podpis č. 73
080 01 PREŠOV
-1-

LEGENDA:

- - nová trolejová stopa 2xCu 100mm² (+,-)
- - existujúca stopa 2xCu 100mm² (+,-)
- - nové prevesy FeZn
- - navrhované nové trakčné stožiare
- - navrhované nové trakčné stožiare - rieši SO 601-
- - existujúce trakčné stožiare, ktoré sa ponechajú
- - existujúce trakčné stožiare, ktoré sa demontujú

Poznámka:

Umiestnenie stožiarov č. 10, 45, 8, 11, 12
rieši objekt SO 601-00 Rekonštrukcia
trolejového vedenia

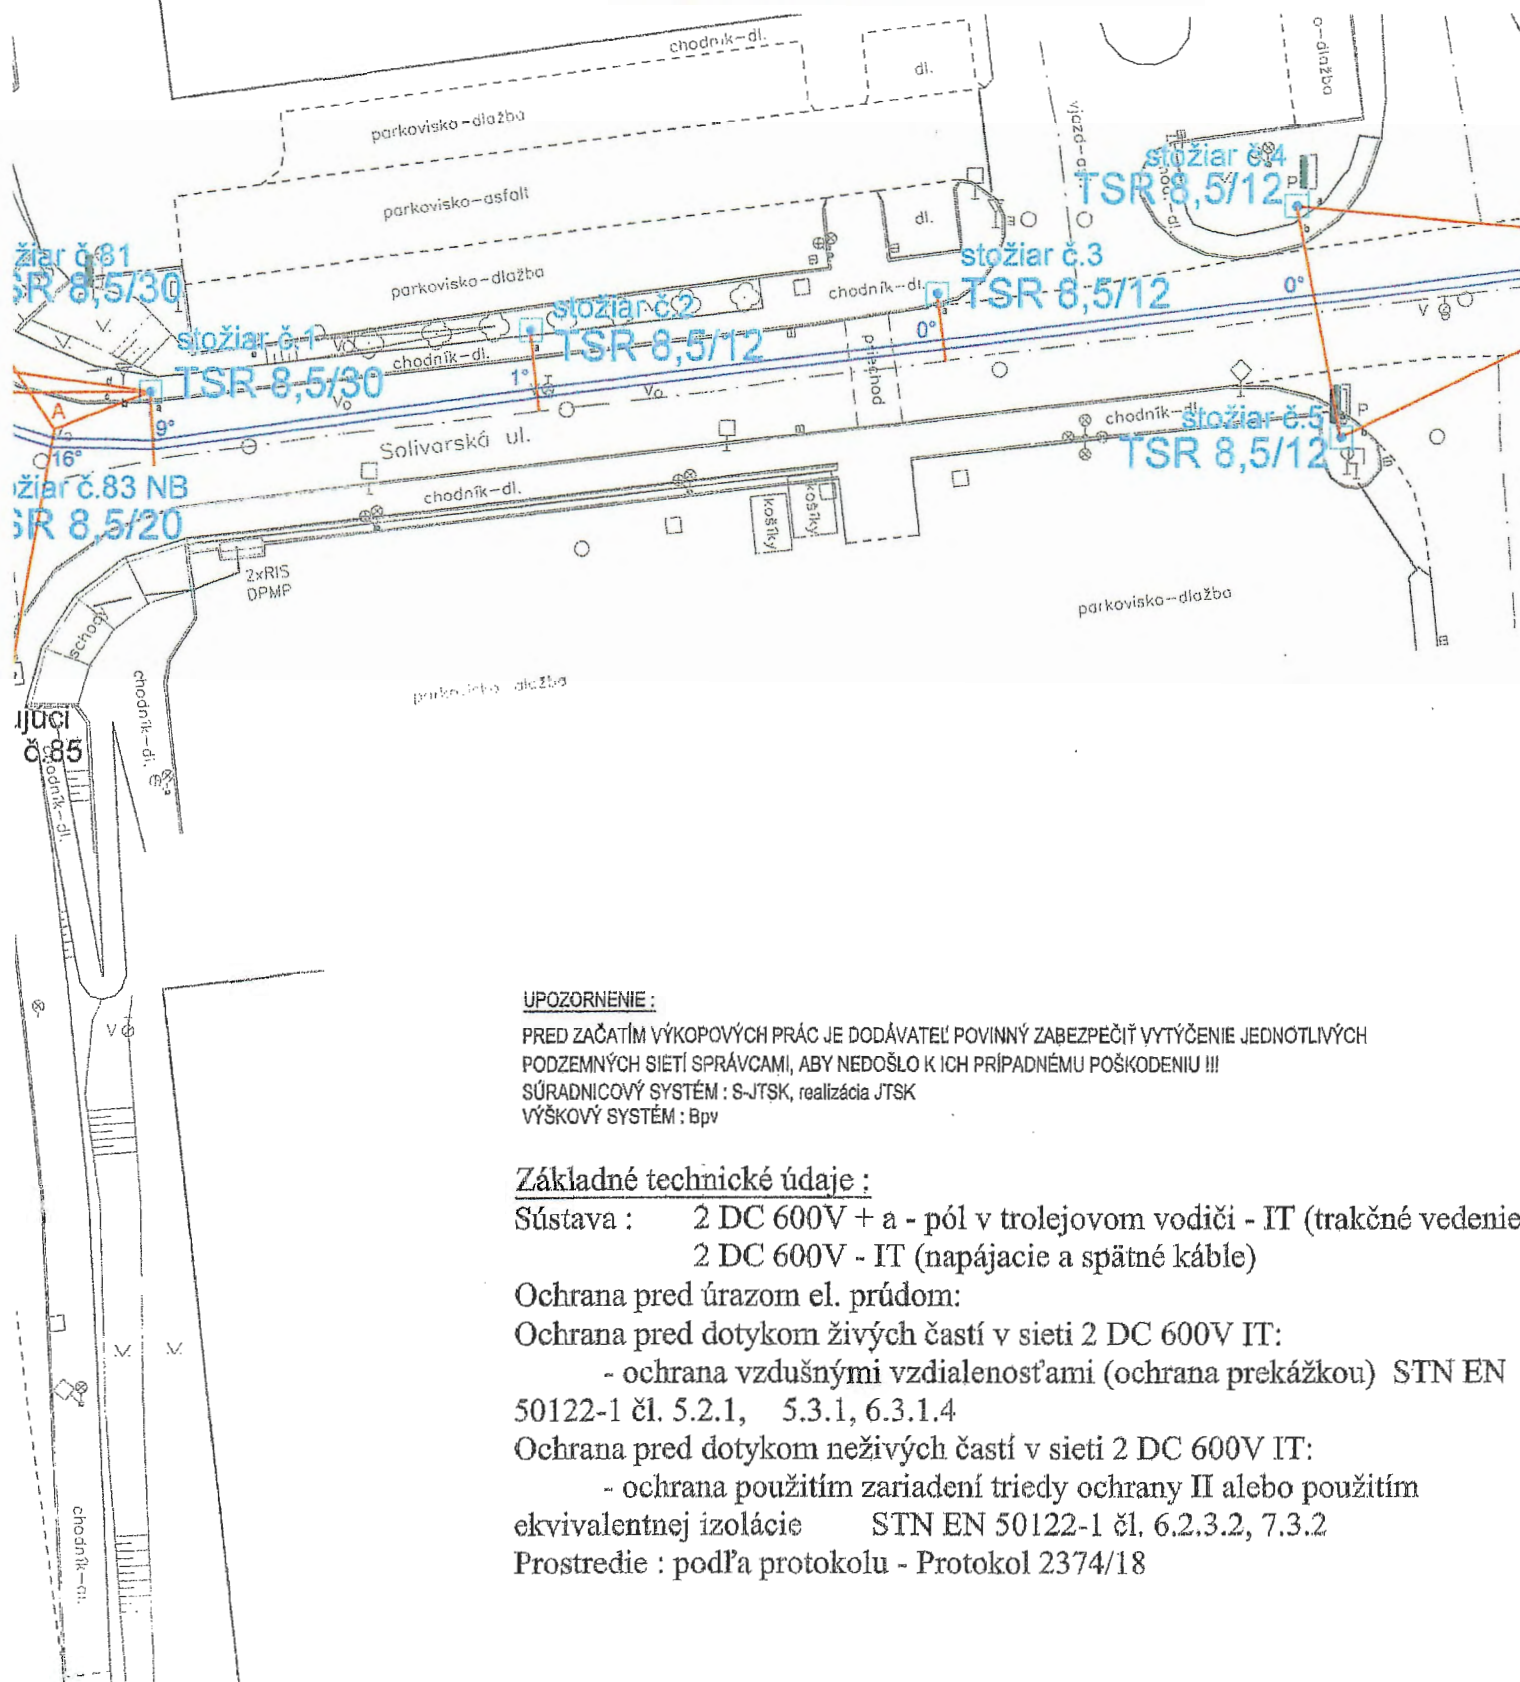

UPOZORNENIE:

PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE DODÁVATEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH
PODZEMNÝCH SIETÍ SPRÁVCAMI, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

Základné technické údaje :

Sústava : 2 DC 600V + a - pól v trolejovom vodiči - IT (trakčné vedenie)
2 DC 600V - IT (napájacie a spätné káble)

Ochrana pred úrazom el. prúdom:

Ochrana pred dotykom živých častí v sieti 2 DC 600V IT:

- ochrana vzdušnými vzdialenosťami (ochrana prekážkou) STN EN
50122-1 čl. 5.2.1, 5.3.1, 6.3.1.4

Ochrana pred dotykom neživých častí v sieti 2 DC 600V IT:

- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo použitím
ekvivalentnej izolácie STN EN 50122-1 čl. 6.2.3.2, 7.3.2

Prostredie : podľa protokolu - Protokol 2374/18