

Mesto Prešov

stavebný úrad

so sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 73

PSČ 080 01

Číslo: SÚ/14876/149742/2022-Čj

V Prešove dňa: 03.10.2022

Vybavuje: Čajka M.

✉martin.cajka@presov.sk

☎051/3100531

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Dňa 14.09.2022 podala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice zastúpená na základe písomného splnomocnenia spoločnosťou PROENERGS, s.r.o., K Surdoku súp. č. 8434, 080 01 Prešov na stavebný úrad žiadosť na stavebné povolenie na líniovú inžiniersku stavbu: „Prešov, Surdok, IBV 5 RD – NN“, na pozemku parc. č. KN-C 14050/7, 14050/8, 14050/11, 14050/23, 14050/24, 14050/25, 14050/29, KN-E 1833/2, 1834/201, 1834/211, 1834/212, 1834/213, 1834/214, katastrálne územie Prešov.

Na predmetnú líniovú inžiniersku stavbu bolo mestom Prešov vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 07.07.2022 pod číslom SÚ/5680/128384/2022-Čj.

Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov:

SO 01 – Distribučný rozvod NN

SO 02 – Odborné elektrické zariadenia

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení jeho zmien a doplnkov oznamuje podľa §61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 1) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len „správny poriadok“) v znení jeho noviel začatie stavebného konania verejnou vyhláškou (líniová inžinierska stavba a neznámi účastníci konania). Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej inžinierskej stavby, upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej líniovej inžinierskej stavbe uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabuľi mesta Prešov, inak sa na neskoršie námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.

Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiacie v konaní môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom SÚ) nahliadnuť do podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade.

Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky.

Ak upovedomený účastník konania neoznámí v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré v určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní.

Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona.

Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom doručeným prostredníctvom poštového úradu alebo e-mailom.

Oznámenie stavebného konania sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky podľa §61 ods. 4) stavebného zákona. Verejná vyhláška bude vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov.

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania.

Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Ing. Jozef Tuka
vedúci stavebného úradu

Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu: „Prešov, Surdok, IBV 5 RD – NN“, bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov

- 5 -10- 2022

dňa.....

.....
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu: „Prešov, Surdok, IBV 5 RD – NN“, bola zvešená z úradnej tabuli mesta Prešov


dňa.....

.....
Pečiatka a podpis

Na vedomie:

1. Splnomocnený zástupca za stavebníka a projektant stavby: PROENERGS s.r.o., K Surdoku súp. č. 8434, 080 01 Prešov
2. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
4. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
7. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
9. MsÚ Prešov - OŽPaDI, Jarková 24, 080 01 Prešov
10. Mesto Prešov – stavebný úrad – pre spis

NAHRENJE ČLOVEKA: GOSPODARSTVO ŽIVIN, PRI UPORABI PODZEMNIH VEDENJ (m)									
DOLNA KATEGORIJA	FAKTORI			Količina	Količina	Količina	Preostalo:	Preostalo:	Preostalo:
	0,03	0,04	0,05						
1. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,5	0,1	0,1	0,1
2. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
3. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
5. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
6. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
7. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
8. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
9. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
10. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
11. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
12. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
13. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
14. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
15. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
16. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
17. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
18. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
19. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
20. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
21. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
23. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
24. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
25. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
26. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
27. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
28. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
29. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
30. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
31. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
32. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
33. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
34. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
35. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
36. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
37. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
38. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
39. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
40. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
41. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
42. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
43. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
44. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
45. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
46. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
47. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
48. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
49. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
50. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
51. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
52. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
53. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
54. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
55. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
56. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
57. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
58. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
59. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
60. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
61. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
62. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
63. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
64. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
65. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
66. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
67. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
68. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
69. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
70. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
71. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
72. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
73. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
74. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
75. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
76. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
77. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
78. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
79. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
80. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
81. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
82. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
83. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
84. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
85. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
86. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
87. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
88. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
89. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
90. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
91. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
92. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
93. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
94. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
95. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
96. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
97. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
98. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
99. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
100. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
101. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
102. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
103. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
104. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
105. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
106. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
107. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
108. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
109. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
110. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
111. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
112. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
113. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
114. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
115. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
116. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
117. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
118. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
119. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
120. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
121. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
122. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
123. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
124. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
125. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
126. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
127. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
128. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
129. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
130. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
131. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
132. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
133. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
134. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
135. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
136. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
137. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
138. Zrno	1.00	0,4	0,6	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
139. Zrno	1.00	0,4							

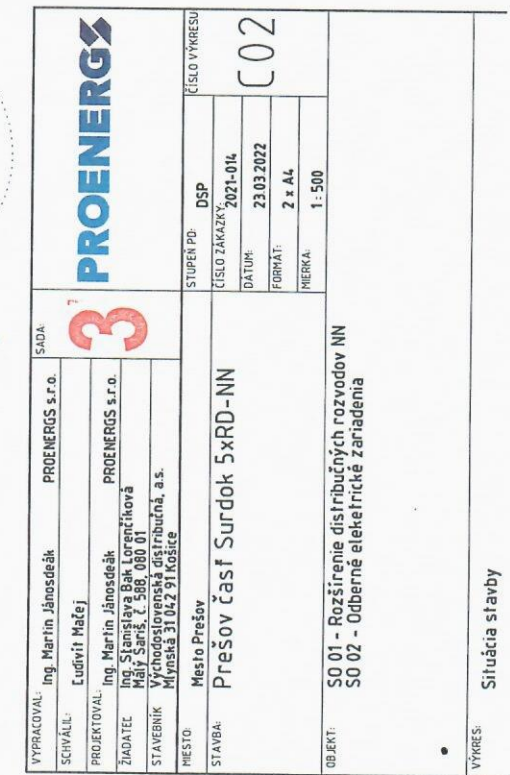

- NAYY-J 4x150mm ² v chráničke KSX-PEG 0110. - HDPE 4,0/33	PRQJ.
- NAYY-J 4x25mm ² v chráničke KSX-PEG 0175	PRQJ.
- Projektovaná rozpiätia a istiza skríňa SR, špecifikácia podľa technickej správy a schémy	PRQJ.
- Elektromerový rozvádzač RE, špecifikácia podľa technickej správy a schémy	PRQJ.
- Exist. trafostanica	PRKJ.
- Uzamenie skrine SR	PRQJ.
- Prívod 3x50 mm ² 150 m	

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41)

SAOMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA:

- základná ochrana:
- základná izolácia živých častí
- zábrany alebo kryty
- ochrana pri poruche:
- samočinné odpojenie napájania
- ochranné uzemnenie

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
 OEZ: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C