

**Mesto Prešov**

stavebný úrad

Hlavná č. 73

080 01 Prešov

Číslo: SÚ/14974/162780/2022-Ko/271

V Prešove: 19.10.2022

Vybavuje: Mgr. Ján Kovaľ,  
e-mail: jan.koval@presov.sk  
☎ 051/3100532

**Oznámenie o začatí stavebného konania  
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie**

Dňa 29.09.2022 požiadala spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice v.z EL PRO KAN, s.r.o., IČO 44104944, M.R. Štefánika 870, 093 32 Vranov nad Topľou o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Prešov - Sekčov - úprava MTR 0112 (B2) - DO“, stavebné objekty: SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 – Búranie trafostanice, PS 01 – Trafostanica umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 14713, k.ú. Prešov.

Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel, odbor stavebný úrad, príslušný uskutočňovať konanie podľa §6 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len „správny poriadok“) a poverený výkonom štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku na základe poverenia starostkou obce v súlade s §61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na základe podanej žiadosti začatie stavebného konania verejnou vyhláškou spojeného s miestnym zisťovaním na deň


**16.11.2022 o 10:00 hod**

so stretnutím na: MsÚ v Prešove - stavebnom úrade, Jarková 26, 2. poschodie, č. dv. 317

Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore najneskôr do 16.11.2022 o 10:00 nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na neskoršie podané námietky neprihliadne. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc v zmysle §17 ods. 4 správneho poriadku.

Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Teriakovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.

**MESTO PREŠOV**  
Stavebný úrad  
Hlavná 73  
080 01 Prešov ☒

  
**Ing. Jozef Tuka**  
vedúci stavebného úradu

**Pozvánka bude doručená:**

1. Východoslovenská distribučná, a.s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice
2. EL PRO KAN, s.r.o., IČO 44104944, M.R. Štefánika 870, 093 32 Vranov nad Topľou
3. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor financií a mestského majetku, Hlavná 73, 080 01 Prešov
4. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov
5. SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 01 Prešov
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 01 Košice
8. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, IČO 30845572, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 01 Prešov
10. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiarnická 1, 080 01 Prešov
12. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, tel.: 7470211
13. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 01 Prešov
14. SPP - distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
15. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
16. Mesto Prešov - MsÚ, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 01 Prešov
17. CondorNet, s.r.o., IČO 36444413, Kováčska 1, 080 01 Prešov
18. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov
19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 01 Prešov
20. ANTIK Telecom s.r.o., IČO 36191400, Čárského 10, 040 01 Košice I
21. O2 Networks, s.r.o., IČO 54639425, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka
22. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto
23. Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov
24. Projektant: EL PRO KAN, s.r.o., IČO 44104944, M.R. Štefánika 870, 093 32 Vranov nad Topľou

**CO/**

Mesto Prešov – spoločný stavebný úrad

## Úradný záznam:

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: „**Prešov - Sekčov - úprava MTR 0112 (B2) - DO**“, stavebné objekty: **SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 – Búranie trafostanice, PS 01 – Trafostanica bola vyvesená** na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Prešov

20 -10- 2022


dňa .....

.....  
Pečiatka a podpis

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: „**Prešov - Sekčov - úprava MTR 0112 (B2) - DO**“, stavebné objekty: **SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody, SO 02 – Búranie trafostanice, PS 01 – Trafostanica bola zvesená** z úradnej tabule mesta Prešov a webového sídla mesta Prešov

dňa .....

.....  
Pečiatka a podpis

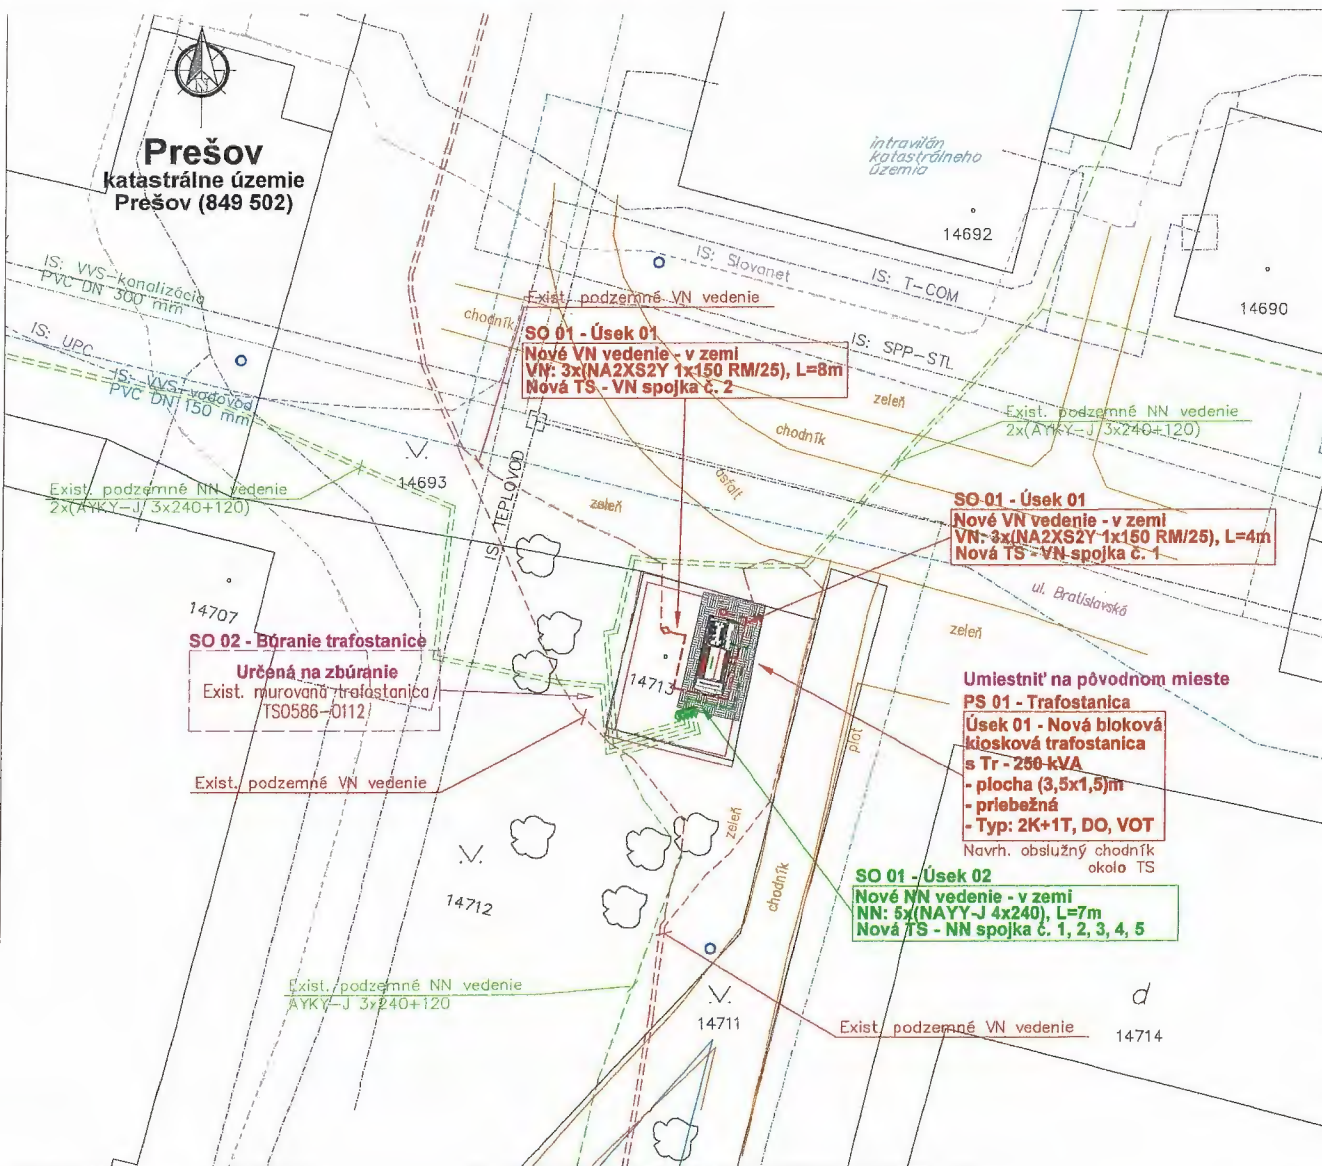

## Legenda - VN, NN vedenie:

- exist. podzemné VN vedenie
- navrh. podzemné VN vedenie - nová trasa
- exist. podzemné NN vedenie
- navrh. podzemné NN vedenie - nová trasa
- hranica spevnených plôch
- exist. murovaná trafostanica - MTR
- navrh. kiosková trafostanica
- navrh. kábová spojka - VN
- navrh. kábová spojka - NN
- exist. oceľový stožiar verejného osvetlenia
- strom
- 445 - mapa KN-C
- 2319 - mapa KN-E

### NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 22 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /

| DRUH VEDENIA                               | SILOVÉ KÁBLE |       |       | OZNAMOVACIE VEDENIE |            | PLYNOVODY  |         |          |                    |                 |                |
|--------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------|------------|------------|---------|----------|--------------------|-----------------|----------------|
|                                            | 1 kV         | 10 kV | 35 kV | 110 kV              | NECHRÁNENÉ | V CHRÁNIČE | 6-10 kV | 10-35 kV | VODOVODNÉ POTRUBIA | TEPELNÉ VEDENIA | KÁBELOVÝ STOKY |
| VODOROVNÉ VZDIALENOSTI / SÚBEH / v / m /   | 0,20         | 0,20  | 0,20  | 0,20                | 0,80       | 0,30       | 0,40    | 0,60     | 0,40               | 1,00            | 0,30           |
| ZVISLÉ VZDIALENOSTI / KRIŽOVANIA / v / m / | 0,20         | 0,20  | 0,20  | 0,25                | 0,80       | 0,10       | 0,10    | 0,20     | 0,40               | 0,50            | 0,30           |

### POZNÁMKA:

- kábel nižšieho napätia uložený v chrániči
- nechránené
- v kanáli, alebo v betónových chráničkách
- kábel v chrániči presahujúci plynovod na každú stranu o 1,00 m. Pre kábel bez ochranného krytia sa zväčšujú vzdialenosti takto: Pri križovaní ntl plynovodu s kábelmi do 35 kV na 0,40 m. Pri križovaní strednotlak. plynovodu s kábelmi do 10 kV na 1,00 m, s kábelmi do 35 kV na 1,5 m.
- pri uložení v chrániči možno primerane znížiť.

ROZVODNÁ SIET' : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C  
 NN - 1/N/PE AC 230 V, 50 Hz, TN - S (VNÚTORNÁ ELI. TR)  
 VN : 3 str. 50 Hz, 22 000 V / sieť s účinne uzemneným neutrálnym bodom STN EN 50 522 č.3.4.27

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE DO 1000V: STN 33 2000-4-41:2019  
 412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

412.2.2 KRYTÝ  
 B.1 UMIESTNENIE MIMO DOSAHU  
 OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1:2011, PNE 33 2000-1 KRYTOM ZÁBRANOU  
 UMIESTNENÍM MIMO DOSAHU  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE DO 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019

411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČE  
 DOPLNKOVÁ OCHRANA DO 1000 V : STN 33 2000-4-41:2019

415.1 DOPLNKOVÁ OCHRANA : PRÚDOVÉ CHRÁNIČE (RCD)  
 OCHRANA PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1:2011, PNE 33 2000-1 ZEMNENÍM

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : 11 - STN EN 50 341-2-23 - PRE VN VEDENIE  
 ľahká - STN 33 3300 - PRE NN VEDENIE

### UPOZORNENIE:

Na projekte sa vzťahuje autorská-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 64/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využitie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho častí na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vyklúčiť.

|                       |                                    |             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| HL. inžinier projektu | Zodpovedný projektant:             | Vypracoval: |
| Ing. KANDALA          | Ing. KANDALA                       | Ing. SÁRAKA |
| Investor:             | VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, a.s. |             |
| Adresa:               | MLYNSKÁ 31, 042 91 KOŠICE          |             |

Názov stavby :  
 PREŠOV - Sekčov - úprava MTR 0112 (B2) - DO

Objekt :  
 SO 01 - SILNOPRÚDOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY  
 SO 02 - BÚRANIE TRAFOSTANICE  
 PS 01 - TRAFOSTANICA

Obsah : Situácia

|                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>EL PRO KAN</b>                                                                                            |              |
| Adresa: M. p. Štefánika 212/181<br>093 01 VRANOV n/T<br>E-mail: elprokan@elprokan.sk<br>Web: www.elprokan.sk |              |
| Archív. č.:                                                                                                  | IP11417/2022 |
| Formát:                                                                                                      | 2xA4         |
| Dátum:                                                                                                       | 09/2022      |
| Stupeň PD:                                                                                                   | DSP          |
| Číslo zák.:                                                                                                  | IP11417      |
| Mierka:                                                                                                      | Č. výkr.: 02 |
| 1 : 250                                                                                                      |              |

## Inžinierske siete:

- VVS - vodovod
- VVS - kanalizácia
- T-COM - oznamovacie vedenie
- Slovanet - oznamovacie vedenie
- UPC - oznamovacie vedenie
- SPP - plynové potrubie - stl
- SPRÁVBYTK. - teplovod

### ČLENENIE STAVBY NA PS A SO

SO 01 - Silnoprávové elektrické rozvody

- Úsek 01 - Nové VN vedenie - v zemi
- Úsek 02 - Nové NN vedenie - v zemi

SO 02 - Búranie trafostanice

PS 01 - Trafostanica

- Úsek 01 - Zriadenie trafostanice

### NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 1 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /

| DRUH VEDENIA                               | SILNOPRÚD. KÁBL. DO 22 kV | TELEKOM. KÁBLE |     | PLYNOVODY    |            | VODOVODNÉ POTRUBIA | TEPELNÉ VEDENIA | KANALIZAČNÉ STOKY |
|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----|--------------|------------|--------------------|-----------------|-------------------|
|                                            |                           | 1              | 2   | do 0,005 MPa | do 0,3 MPa |                    |                 |                   |
| VODOROVNÉ VZDIALENOSTI / SÚBEH / v / m /   | 0,2                       | 0,3            | 0,1 | 0,4          | 0,8        | 0,4                | 0,3             | 0,5               |
| ZVISLÉ VZDIALENOSTI / KRIŽOVANIA / v / m / | 0,2                       | 0,3            | 0,1 | 0,4          | 0,4        | 0,4                | 0,3             | 0,3               |

POZNÁMKA: 1 - nechránené  
 2 - chránené  
 3 - ak je kábel v ochr. trúbke min. 1 m vpravo - vľavo, môže byť 0,1 m